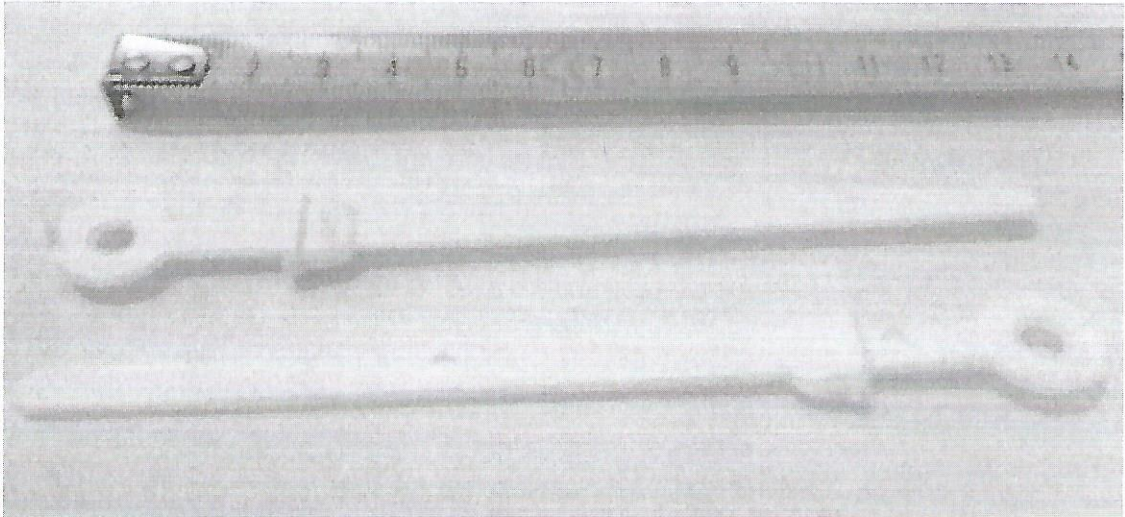


| | |
|---|---|
| Στοιχεία έκθεσης | Ημερομηνία έκδοσης: 9/7/2018 Κωδικός δείγματος: 7119.180530/1164 Σελίδες σύνολο: 2 |
| Στοιχεία Πελάτη | Εταιρεία: TETRAPLAST ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. Διεύθυνση: Κυδωνίων 101 Ν. Ιωνία 14234 Τηλέφωνο: 2102773632 Fax: email: tetra.plast@yahoo.com |
| Στοιχεία Δείγματος | Είδος Δείγματος: Πλαστικό αντικείμενο σε επαφή με τρόφιμα Επισημανση δείγματος από πελάτη: Αναδευτηράκι ασφαλείας λευκό Δειγματοληψία: Πελάτη Ποσότητα: 50 τεμ Διατήρηση δείγματος: Θερμοκρασία περιβάλλοντος Ημ/νία παραλαβής δείγματος: 30/5/2018 Ημ/νίες εκτέλεσης αναλύσεων: 27/6/2018 |
|  | |

| | | | | | | |
|---|--|-----|-----|----|-----------|---------------------|
| 1 | Ολική μετανάστευση σε προσομοιωτή Β (AcOH) 2h – 70 ⁰ C (mg/dm ²) | 2,9 | 1,0 | 10 | M01/F5/ΔΜ | ΕΛΟΤ EN 1186-3/2002 |
| 2 | Ολική μετανάστευση σε προσομοιωτή Γ (EtOH 10%v/v) 2h – 60 ⁰ C (mg/dm ²) | 2,2 | 1,0 | 10 | M01/F5/ΔΜ | ΕΛΟΤ EN 1186-3/2002 |

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

RL: Reporting Limit (Όριο ποσοτικοποίησης μεθόδου). Οι μέθοδοι που έχουν διαπιστευτεί φέρουν στο τέλος του κωδικού τους ή/και μετά από το όνομα της παραμέτρου το «/ΔΜ». Οι αναλύσεις που έγιναν με υπερβολική ανάθεση σημειώνονται με (*) και ο αρ. πιστοπ. διαπίστευσης του υπερβολάβου αναφέρεται στο τέλος της έκθεσης.

Παρατηρήσεις:--

Για την HELLASCHEM
Νικηφόρος Ηλιόπουλος
Δ.ντής HELLASCHEM

HELLASCHEM
ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΥΡΕΝΑΣ - ΒΥΡΑΙΩΝΑΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΤΗΛ/ΦΑΞ: 210 6100733 info@hellaschem.gr

Το παρόν πιστοποιητικό ανάλυσης δεν επιτρέπεται να αναπαράγεται μερικώς, χωρίς την έγγραφη έγκριση της HELLASCHEM
Τα αποτελέσματα αναφέρονται μόνο στα δείγματα που στάλθηκαν στην HELLASCHEM
Η HELLASCHEM είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2008 για τις εργαστηριακές και συμβουλευτικές της υπηρεσίες

-- ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗΣ --

Σελ. της έκθεσης του δείγματος με κωδικό δείγματος: 7119.180530/1164

E510-1/3

HELLASCHEM – HELLENIC LABORATORIES & SERVICES of CHEMISTRY & QUALITY MANAGEMENT
Λεωφ. Καποδιστρίου 8 Μαρούσι ΤΚ 151243- τηλ./φαξ: 2106100733 - κιν:6972881165 - www.hellaschem.gr – info@hellaschem.gr

2/2